


富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期) 事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(平成27年度(基準年度)～令和2年度)

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)

単位 : kg-CO2

項目	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		平成27年度からの削減率
	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	
庁舎	198,443	100%	126,091	64%	121,663	61%	104,263	53%	217,827	110%	184,555	93%			436,108 15%
小中学校	252,240	100%	220,668	87%	218,030	86%	187,962	75%	470,950	187%	351,560	139%			
保育所	115,243	100%	118,697	103%	118,671	103%	117,185	102%	125,656	109%	137,353	119%			
福祉文化施設等	1,117,050	100%	1,019,196	91%	935,159	84%	1,253,907	112%	1,378,978	123%	1,766,404	158%			
指定管理施設	1,290,768	100%	1,081,287	84%	1,210,067	94%	903,855	70%	1,216,441	94%	903,185	70%			
合計	2,973,744	100%	2,565,939	86%	2,603,590	88%	2,567,172	86%	3,409,852	115%	3,343,057	112%			
基準年度			参考		計画年度										

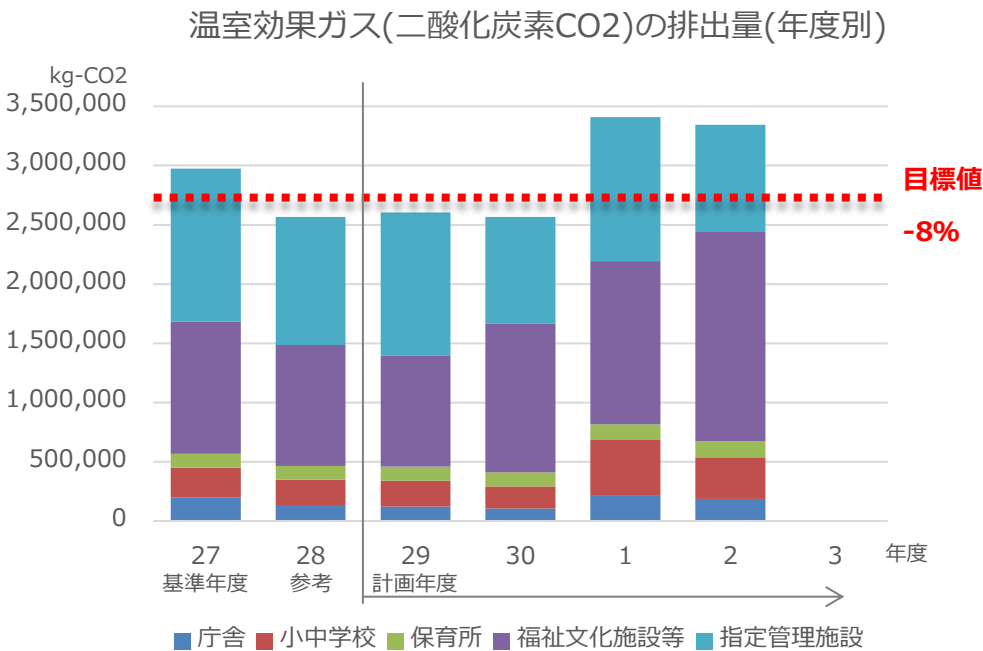

【参考】

■ 令和2年度のCO2排出量は平成27年度に設定した基準年度の-8%という目標値に対して20%のプラスとなっており、目標を達成することはできなかった。しかし、前年度と比べると-3%の削減となっている。その要因としては、コロナウイルスの影響による文化ホールなどの指定管理施設の利用量の減少があげられる。

■ エネルギー使用量については、平成27年度と比べて、電気、灯油、重油、LPG、ガソリン、軽油のどの点においても削減ができていたことが分かる。ガソリンの使用量は基準年度以来一貫してプラスのまま推移を続けていたが、公用車の計画的な更新により今年度には-14%の大幅な削減に成功した。

■ エネルギー使用量については、計画的に削減ができています。各施設関係職員の日頃の活動、取り組みの成果があるものだと思う。今後も引き続き取り組んでいく。