


[illegible]

投光器 水銀灯 400形相当




LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・重耐塩害仕様、拡散タイプ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、保護等級：IP65
光束維持時間60000時間（光束維持率85%）、昼白色、5000K、Ra70
光束17200lm、消費電力97.6W、電圧100～242V
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
耐風速60m/s、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15KV、質量：4.5kg

パナソニック NYS35155KLE9（参考）

投光器 取付参考図

プルボックス150×150×100 SUS-WP
（配線接続用）

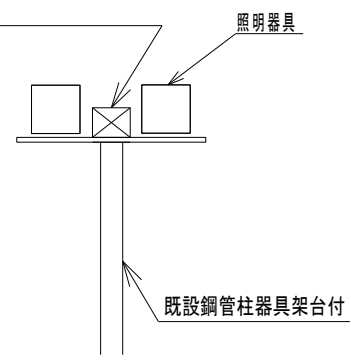

照明器具

既設鋼管柱器具架台付

撤 去





投光器 水銀灯 400W 8 台
（器具高さ約4m）

配置図 S=1/500


注記）

- 1、既設照明器具をLED器具に更新する。
- 2、照明器具から安定器は撤去し、幹線は既設再使用とする。
- 3、照明器具高さは現状を確認すること。角度については照度分布図作成し参考とすること。
- 4、更新する照明器具以外の電撃殺虫器等は既設とする。


特 記 事 項		変 更 事 項			株式会社 ディナック 申日太 Design Room：山梨県甲府市相生1-5-15-2F TEL：(055)-220-7600 山梨県知事登録 第1-031984号 一級建築士 第217245号 中込 秀	設計年月： 2026.01	工事名称	図面名称	縮尺	図面番号					
						承認	中込	担当	尾川	作図	尾川	五開小学校グラウンド・体育館LED照明改修工事	グラウンド 照明設備図	1/500	E-02

A	高天井用照明器具 水銀灯４００形相当	B	ＬＥＤ直付型４０形W２３０	C	ＬＥＤ直付型４０形
 光束21300lm、消費電力112W、電圧100～242V 昼白色、5000K、Ra70、広角タイプ、直付型 光束維持時間60000時間（光束維持率85％）、電源内蔵型 本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板 約5～100％連続調光、落下防止ワイヤー付 器具本体（2.5kg） パナソニック N YM20222LR9 （参考）		 リニューアル用、一般タイプ、4000lmタイプ 消費電力25W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85％） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 パナソニック XFX449DENLE9（参考）		 一般タイプ、4000lmタイプ 消費電力25W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85％） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 パナソニック XFX440NENLE9 （参考）	
D	ＬＥＤ直付型４０形	E	ＬＥＤウォールライト ２０形	F	ＬＥＤ B級・BL形 避難口誘導灯片面型
 一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光束維持時間40000時間（光束維持率85％） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 パナソニック XFX450NENLE9 （参考）		 LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85％） 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁直付型、保護等級：IP23 パナソニック N NFW21800KLE9 （参考）		 LED誘導灯コンパクトスクエア B級・BL形 片面型 壁・天井直付型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AM111-3209 パナソニック FA20312CLE1+ガード （参考）	

部屋名称	撤去器具	新設器具	台数
アリーナ	誘導灯 壁付 ガード付	F	3
控室兼倉庫	FL40W×1 逆富士	B	2
便所	FL40W×1 逆富士	B	2
ステージ	FL40W×2 笠付	D	8
アリーナ吹抜け	HID400W	A	27
放送室	FL40W×1 笠付	C	2
予備室	FL40W×1 笠付	C	2
外壁	FL20W×1 ブラケット	E	4

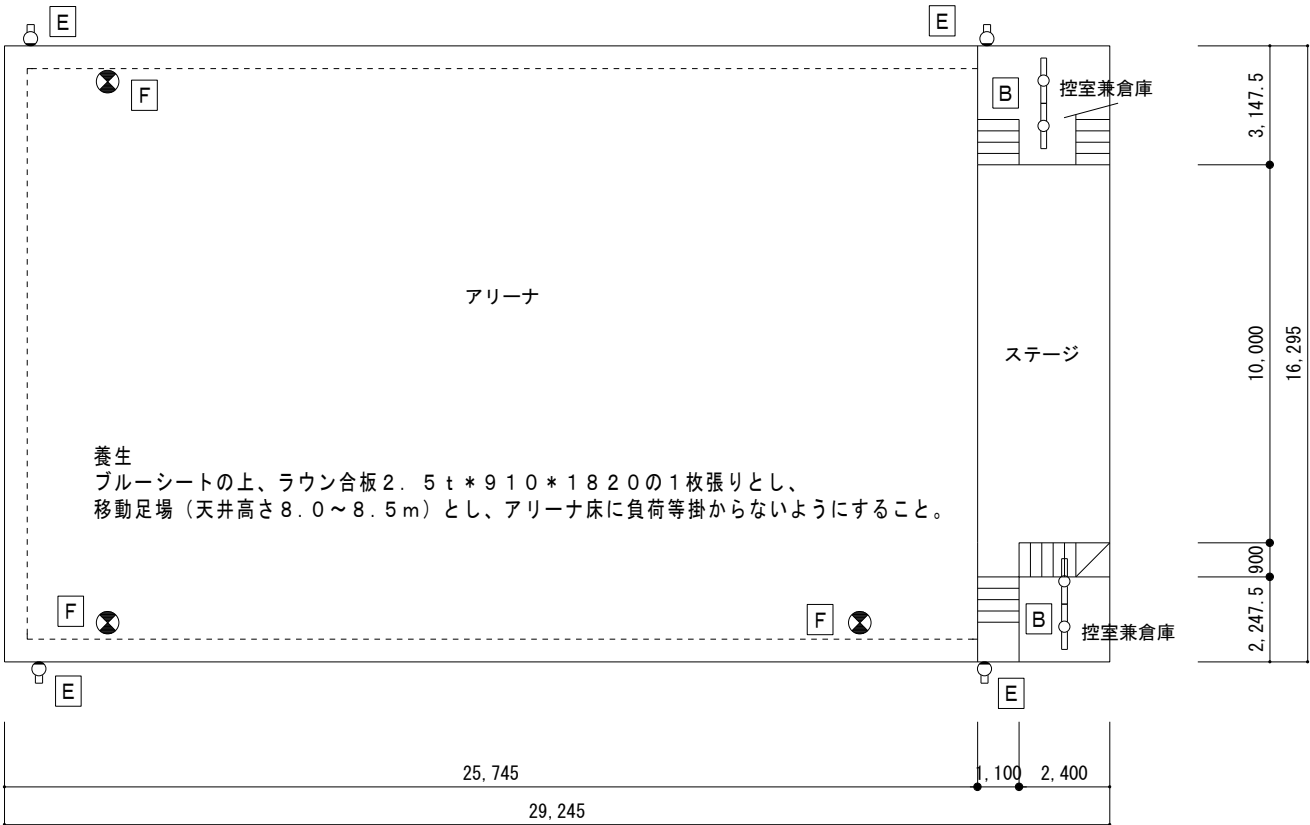

1 階平面図 S=1/200

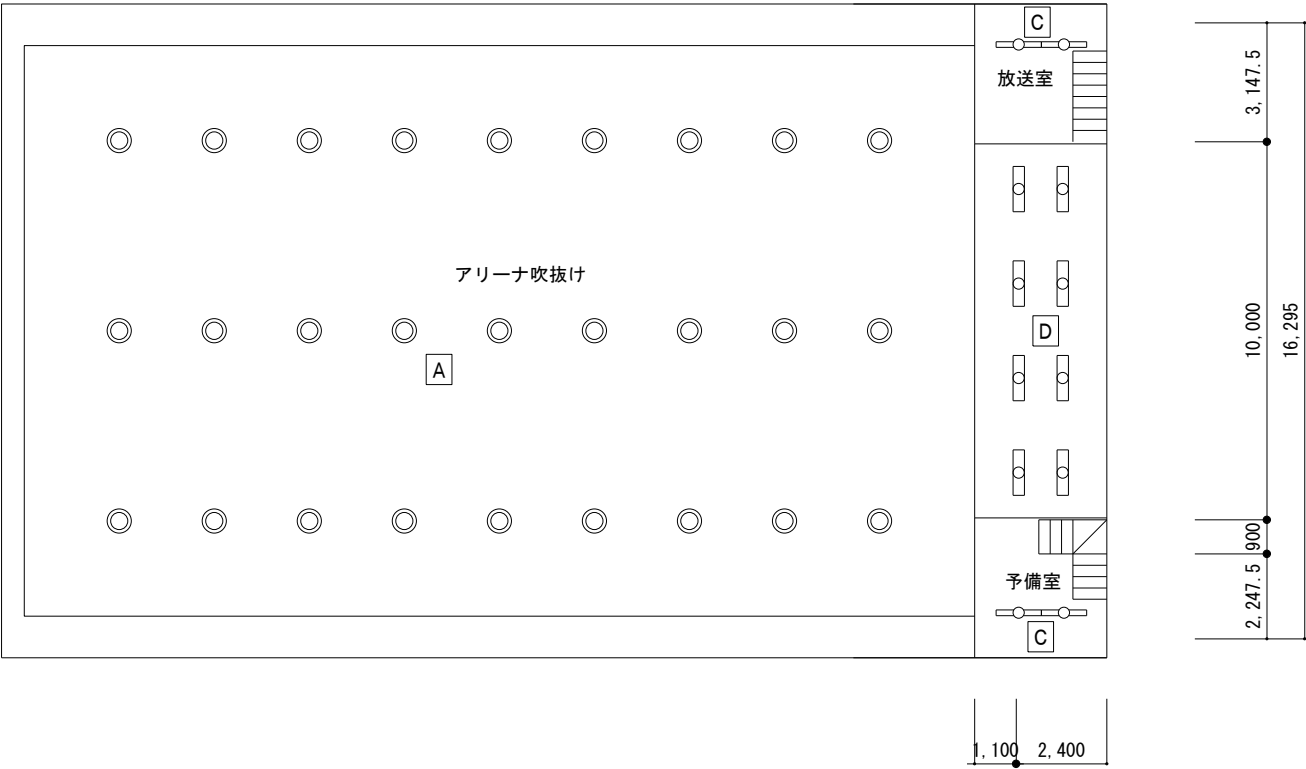

上部 平面図 S=1/200

- 注記)
- 1、照明器具の撤去新設とする。
 - 2、高天井用器具は、器具・安定器及び昇降装置は撤去とし、既設配線接続とする。(配線は既設再使用)
 - 3、既設器具を調査確認の上施工すること。